


事務処理フロー図

作成部署 環境局多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当 電話 042-528-2693

事務名 一般廃棄物処理施設の定期検査

《事務処理フロー図》

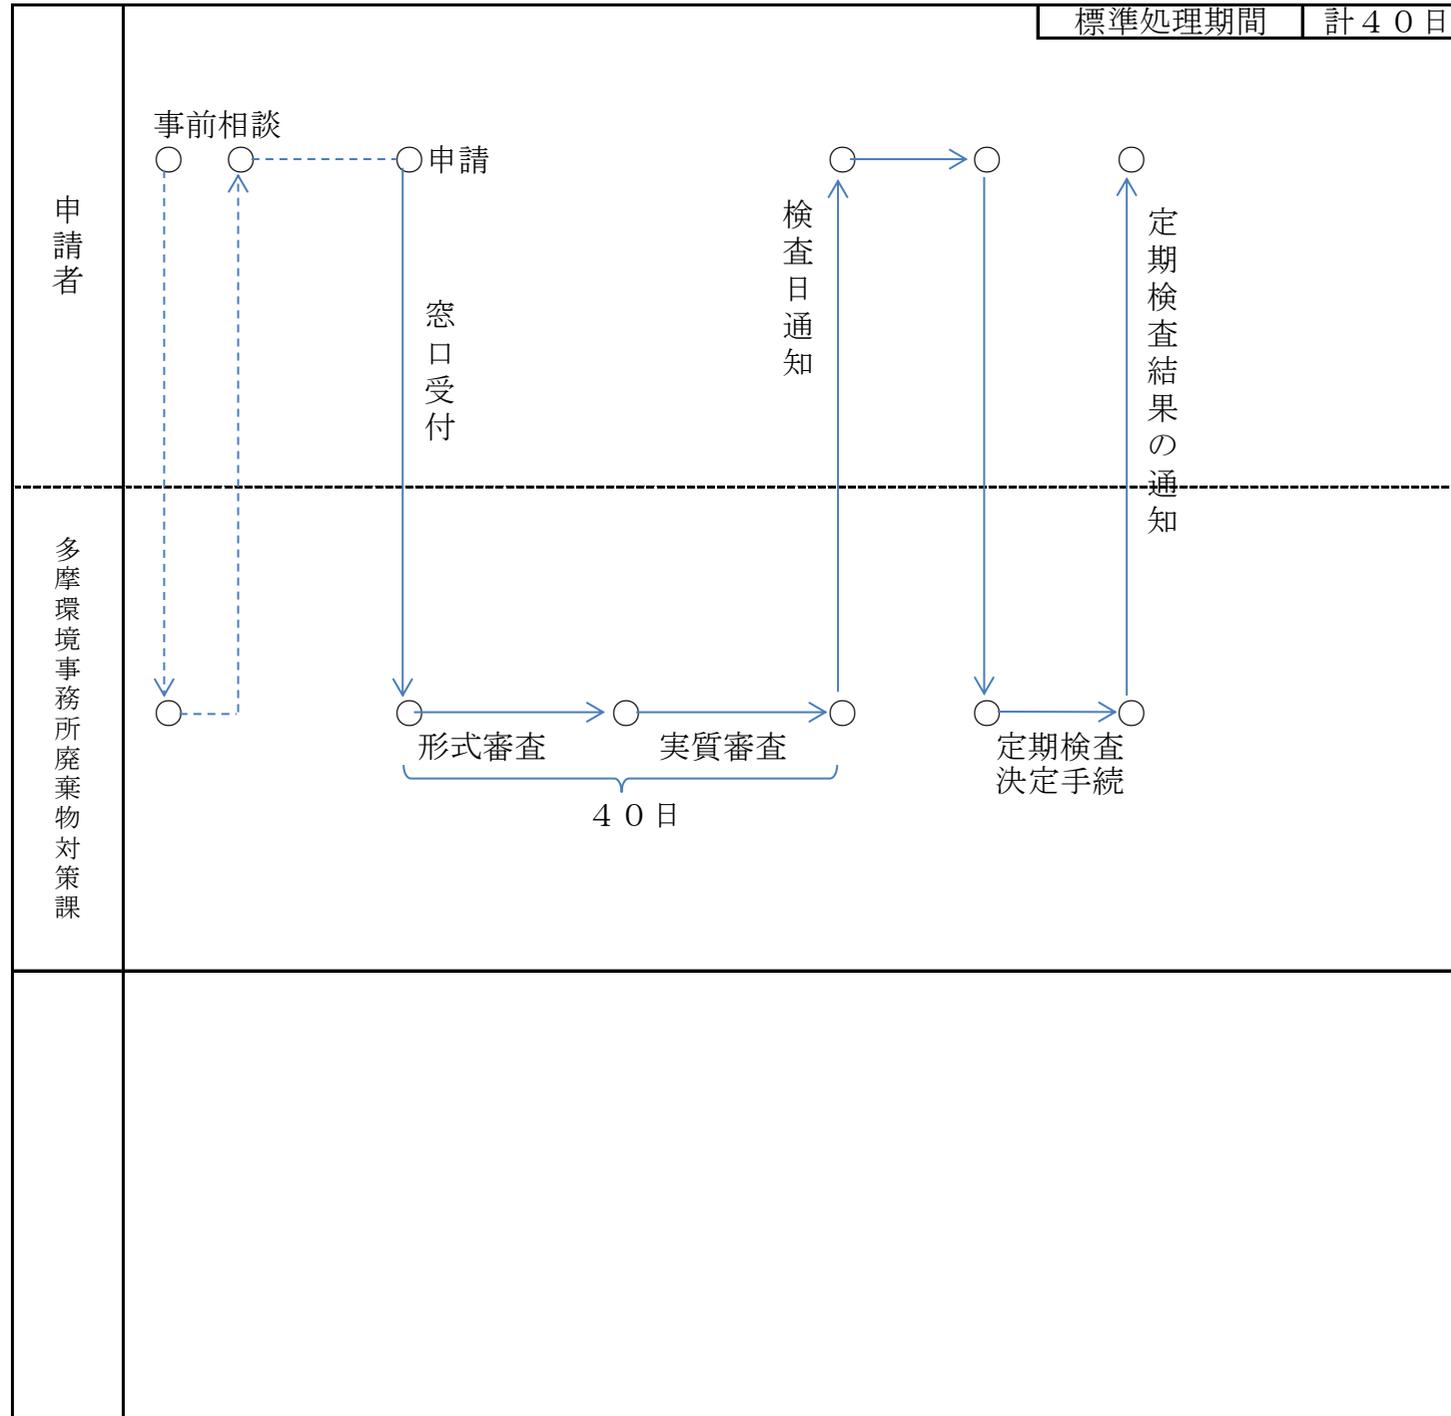

《事務処理フロー図の説明》

番号	項目	説明
1	形式審査	提出された申請書に記載漏れがないかどうか、添付書類がそろっているかどうかを審査します。
2	実質審査	申請書の内容について審査基準（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）に適合するか審査します。
3	定期検査	施設が審査基準（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）に適合しているかどうか検査します。
4	決定手続	検査の合否について、多摩環境事務所長が決定します。
5	定期検査結果の通知	定期検査を行った結果、基準に適合している場合申請者に通知します。
6		
7		
8		
9		
10		